

# DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

## CANALES TEMPORADA 2023-2024

**CUADRO N°:** 7

**FECHA INFORME:** 09-01-2024

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	65,51	(m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	60,87	(m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. RIO:	-4,633	(l/s)
ALICUOTA DEL RIO	2,88	l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	53,63	(m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	55,41	(m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. CANALES:	1,787	(l/s)
ALICUOTA DE CANALES	2,62	l/(s*acc)

<b>ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN</b>	<b>2,85 l/(s*acc)</b>
--	-----------------------

### RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	12 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
GREENE Y MAIRA	114 cm	109 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
J FCO RIVAS	127 cm	149 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	78 cm	78 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	19 cm	29 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	60 cm	39 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	44 cm	45 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
QUILETO FERRADA	46 cm	40 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	33 cm	37 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	62 cm	59 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	40 cm	52 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	49 cm	52 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	34 cm	109 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
ARANCIBIA	47 cm	50 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
MUNICIPAL	2683 l/s	2843 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
RANCHILLO 36,5	1571 l/s	1892 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
CHANGARAL 79,1	3014 l/s	3097 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
SAN PEDRO	705 l/s	473 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	1382 l/s	1423 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
LURIN	809 l/s	656 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	1205 l/s	599 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1916 l/s	3100 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
BELLAVISTA	1312 l/s	714 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA 68,9	4000 l/s	5569 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>2431 l/s</i>	<i>3385 l/s</i>	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>1569 l/s</i>	<i>2184 l/s</i>	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	511 l/s	514 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
DADINCO	3026 l/s	4380 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
STA. LAURA	145 l/s	571 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO


martes, 9 de enero de 2024

## RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	5 cm	32 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
STA. RITA	42 cm	43 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
CAPILLA COX	85 cm	61 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	21,0 cm	49,7 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	26,0 cm	43,8 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	3108 l/s	2027 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	2360 l/s	2569 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
ALAZAN	458 l/s	856 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
RELOCA	1283 l/s	1513 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
ROMERAL	458 l/s	787 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
QUINQUEHUA	205 l/s	171 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	750 l/s	571 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	904 l/s	856 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

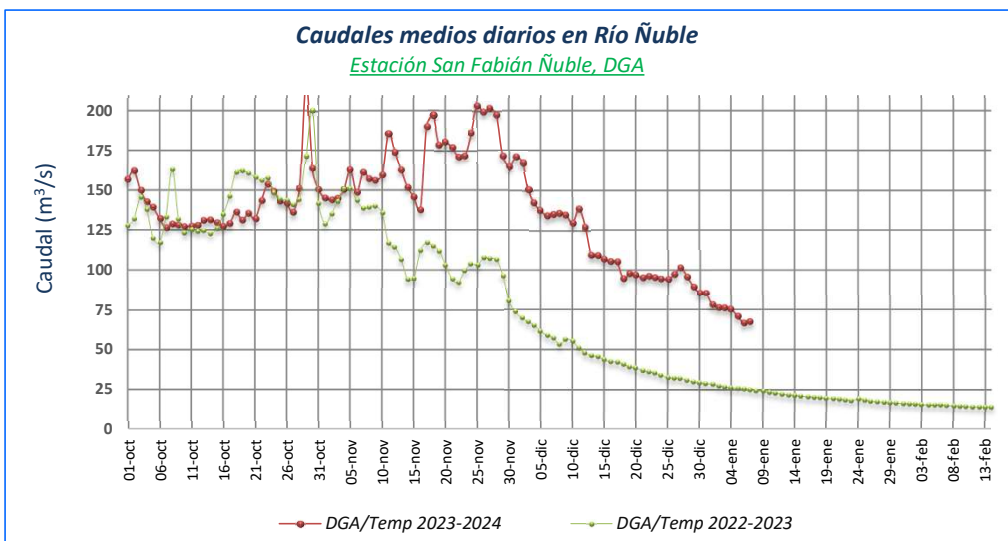

martes, 9 de enero de 2024