

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2023-2024

CUADRO N°: 37

FECHA INFORME: 13-02-2024

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	29,79	(m ³ /s)
* CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	30,88	(m ³ /s)
VARIAC. RIO:	1,087	(l/s)
ALICUOTA DEL RIO	1,46	l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	35,58	(m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	36,09	(m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	512	(l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,71	l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN	1,68 l/(s*acc)
--	-----------------------

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	9 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	98 cm	96 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	58 cm	57 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	20 cm	19 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	23 cm	22 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	37 cm	36 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	30 cm	30 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	31 cm	30 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	40 cm	39 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	41 cm	39 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	42 cm	41 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	44 cm	43 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA 71	1751 l/s	1711 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1734 l/s	1678 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO 27	1173 l/s	1117 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL 58	2094 l/s	1840 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	294 l/s	279 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	872 l/s	840 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	407 l/s	387 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	404 l/s	354 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1903 l/s	1830 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	443 l/s	421 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA 51	3255 l/s	3287 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>1979 l/s</i>	<i>1998 l/s</i>	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>1276 l/s</i>	<i>1289 l/s</i>	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	326 l/s	303 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	2325 l/s	2585 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	1024 l/s	932 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	342 l/s	337 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

* Estación presenta variación en mediciones


martes, 13 de febrero de 2024

RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	25 cm	23 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	20,0 cm	19,5 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	17,0 cm	16,4 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	1247 l/s	1196 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1575 l/s	1516 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	528 l/s	505 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	920 l/s	893 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	484 l/s	465 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	133 l/s	101 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	352 l/s	337 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	218 l/s	202 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	518 l/s	505 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	1097 l/s	1011 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

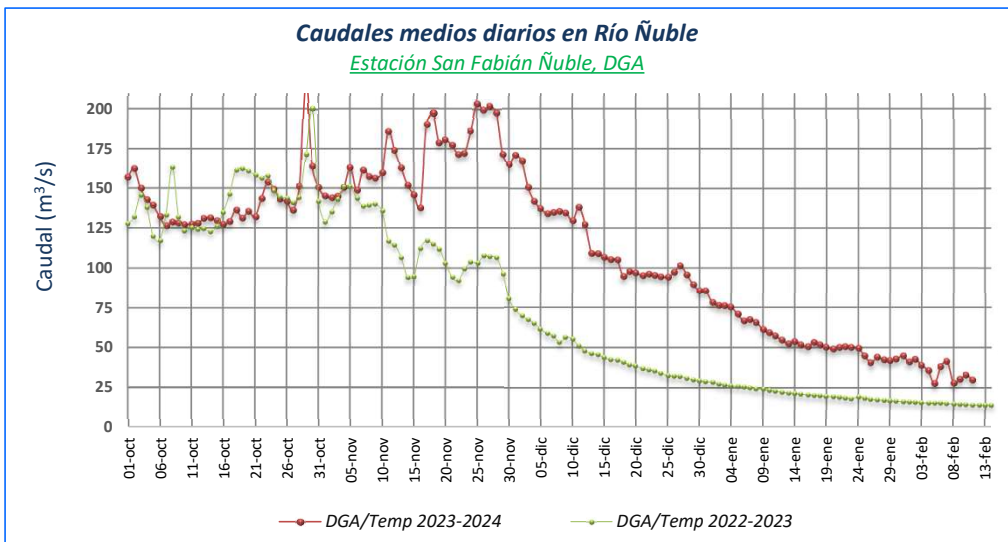

martes, 13 de febrero de 2024