

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2023-2024

CUADRO N°: 41

FECHA INFORME: 17-02-2024

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	25,61	(m ³ /s)
** CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	26,00	(m ³ /s)
VARIAC. RIO:	392	(l/s)
ALICUOTA DEL RIO	1,23	l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	34,58	(m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	33,92	(m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	-655	(l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,61	l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN 1,58 l/(s*acc)

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	8 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	93 cm	92 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	56 cm	55 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	19 cm	18 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	22 cm	21 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	35 cm	35 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	29 cm	29 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	30 cm	30 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	37 cm	37 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	38 cm	38 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	41 cm	40 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	43 cm	42 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA 68	1661 l/s	1607 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1654 l/s	1576 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO 26	1099 l/s	1049 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL 56	1786 l/s	1728 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	279 l/s	262 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	826 l/s	789 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	380 l/s	363 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	349 l/s	332 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1786 l/s	1718 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	418 l/s	396 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA 49	3313 l/s	3087 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>2014 l/s</i>	<i>1876 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>1299 l/s</i>	<i>1210 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	313 l/s	285 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	2281 l/s	2428 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	950 l/s	875 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	256 l/s	316 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO

** Estación presenta variación en mediciones


sábado, 17 de febrero de 2024

RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	24 cm	22 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	19,0 cm	18,7 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	17,0 cm	15,7 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	1179 l/s	1124 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1487 l/s	1424 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	501 l/s	475 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	869 l/s	839 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	457 l/s	436 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	126 l/s	95 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	350 l/s	316 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	192 l/s	190 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	486 l/s	475 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	984 l/s	949 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

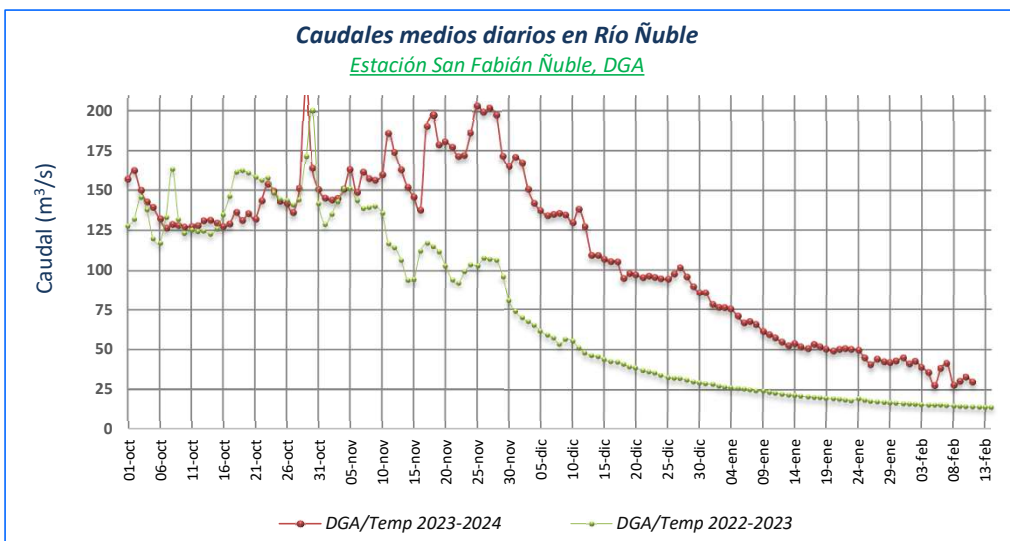

sábado, 17 de febrero de 2024