

# DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

## CANALES TEMPORADA 2023-2024

**CUADRO N°:** 49

**FECHA INFORME:** 27-02-2024

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	24,98	(m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	24,40	(m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. RIO:	-577	(l/s)
ALICUOTA DEL RIO	1,16	l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	30,67	(m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	29,63	(m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. CANALES:	-1.033	(l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,40	l/(s*acc)

**ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN** 1,40 l/(s\*acc)

### RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	8 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	86 cm	84 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	52 cm	51 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	17 cm	17 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	19 cm	19 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	30 cm	33 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	28 cm	27 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	29 cm	28 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	35 cm	33 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	36 cm	35 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	40 cm	38 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	42 cm	41 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA 61	1496 l/s	1425 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1330 l/s	1397 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
RANCHILLO 24	980 l/s	930 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL 52	1609 l/s	1532 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	251 l/s	233 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	735 l/s	699 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	340 l/s	322 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	318 l/s	295 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1528 l/s	1524 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	374 l/s	351 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA 45	3058 l/s	2737 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>1859 l/s</i>	<i>1664 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>1199 l/s</i>	<i>1073 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	275 l/s	253 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1534 l/s	2153 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	837 l/s	776 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	102 l/s	281 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO

\*\* Estación presenta variación en mediciones


martes, 27 de febrero de 2024

## RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	22 cm	21 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	19,0 cm	17,1 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	16,0 cm	14,4 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	1054 l/s	996 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1324 l/s	1263 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	445 l/s	421 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	778 l/s	744 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	410 l/s	387 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	112 l/s	84 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	325 l/s	281 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	165 l/s	168 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
SAN JOSE SUR	436 l/s	421 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	886 l/s	842 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

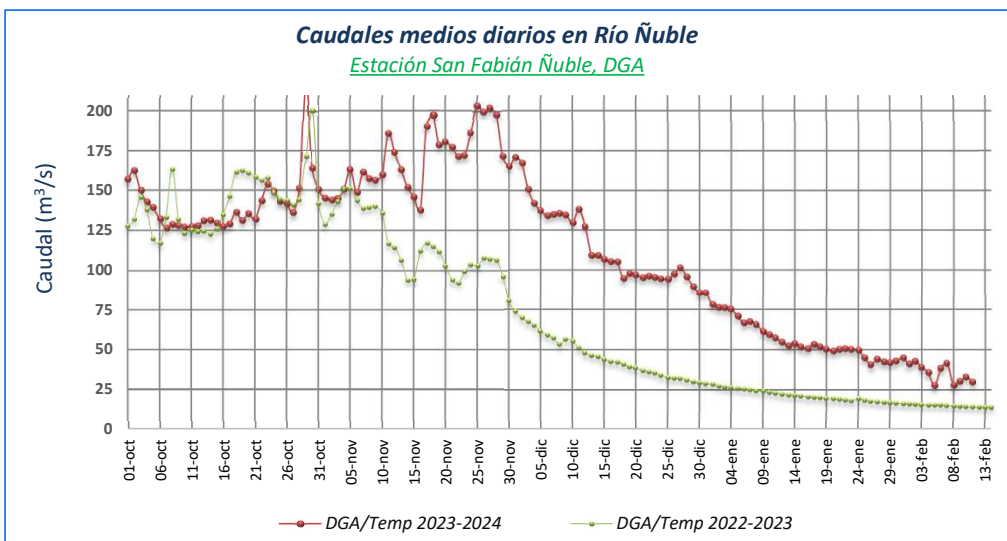

martes, 27 de febrero de 2024