

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2023-2024

CUADRO N°: 60

FECHA INFORME: 11-03-2024

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	19,94 (m ³ /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	19,73 (m ³ /s)
VARIAC. RIO:	-208 (l/s)
ALICUOTA DEL RIO	0,93 l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	25,13 (m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	24,91 (m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	-220 (l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,18 l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN 1,17 l/(s*acc)

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	7 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	73 cm	73 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	46 cm	46 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	15 cm	15 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	16 cm	16 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	30 cm	30 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	25 cm	25 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	27 cm	27 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	29 cm	29 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	32 cm	32 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	35 cm	35 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
ARANCIBIA	38 cm	37 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	20 cm	33 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA	53 1212 l/s	1192 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1188 l/s	1169 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	22 798 l/s	778 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	47 1313 l/s	1282 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	204 l/s	195 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	602 l/s	585 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	277 l/s	270 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	263 l/s	246 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1312 l/s	1275 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	304 l/s	293 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	41 2391 l/s	2290 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE	1453 l/s	1392 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MOREIRA	938 l/s	898 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	223 l/s	211 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1849 l/s	1801 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	670 l/s	649 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

** Estación presenta variación en mediciones

A: Canal con ajuste de curva


Lunes, 11 de marzo de 2024

RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	19 cm	19 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	16,0 cm	14,9 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	15,0 cm	12,5 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	859 l/s	833 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1085 l/s	1056 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	364 l/s	352 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	636 l/s	622 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	336 l/s	324 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	97 l/s	70 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	242 l/s	235 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	163 l/s	141 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	370 l/s	352 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	725 l/s	704 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

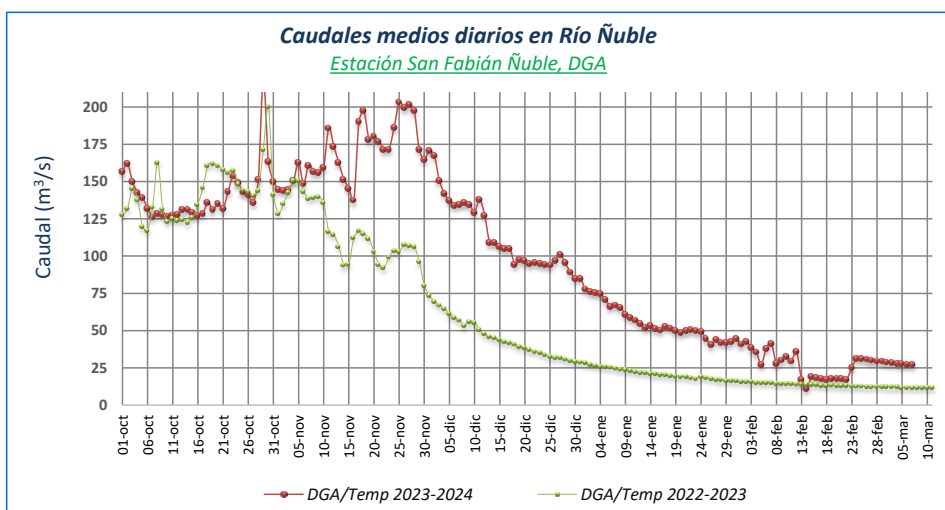

lunes, 11 de marzo de 2024