

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2023-2024

CUADRO N°: 67

FECHA INFORME: 19-03-2024

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	16,55	(m ³ /s)
** CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	16,52	(m ³ /s)
VARIAC. RIO:	-30	(l/s)
ALICUOTA DEL RIO	0,78	l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	23,67	(m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	23,54	(m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	-132	(l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,11	l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN	1,12 l/(s*acc)
--	-----------------------

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	7 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	70 cm	70 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	45 cm	45 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	14 cm	14 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	15 cm	15 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	29 cm	30 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	24 cm	24 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	26 cm	26 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	28 cm	28 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	32 cm	31 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	34 cm	34 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
A ARANCIBIA	40 cm	40 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
A STA. LAURA	24 cm	22 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA 51	1146 l/s	1135 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1158 l/s	1113 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO 21	714 l/s	741 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
CHANGARAL 45	1179 l/s	1221 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
SAN PEDRO	184 l/s	185 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
ARRAU	580 l/s	557 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	268 l/s	257 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	218 l/s	235 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
STA. SARA	1238 l/s	1214 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	288 l/s	279 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA 40	2231 l/s	2181 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE	1356 l/s	1326 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MOREIRA	875 l/s	855 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	216 l/s	201 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1743 l/s	1715 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	670 l/s	618 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

** Estación presenta variación en mediciones

A: Canal con ajuste de curva


martes, 19 de marzo de 2024

RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	18 cm	18 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	15,0 cm	14,4 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	15,0 cm	12,1 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	814 l/s	794 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1023 l/s	1006 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	345 l/s	335 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	605 l/s	592 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	316 l/s	308 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	85 l/s	67 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	228 l/s	224 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	142 l/s	134 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	337 l/s	335 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	680 l/s	671 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

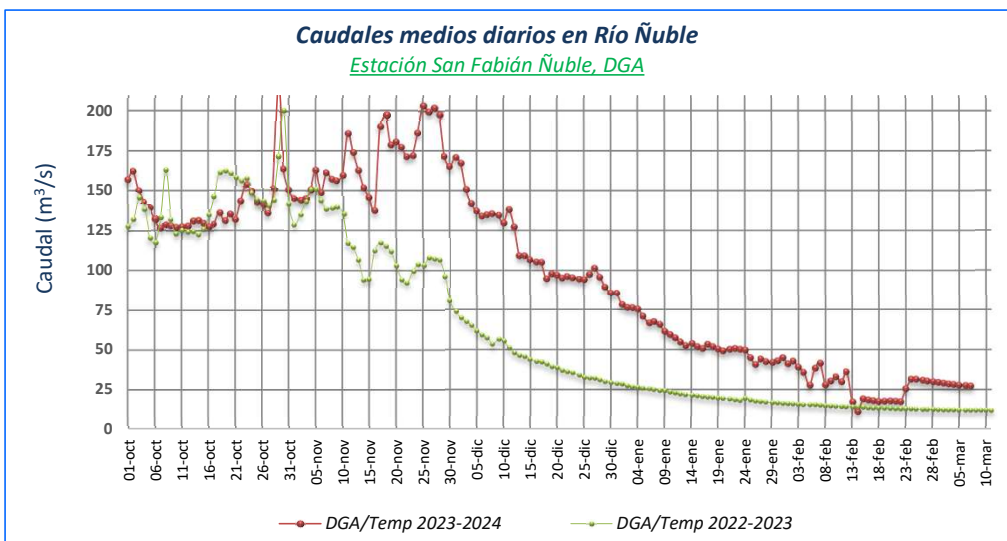

martes, 19 de marzo de 2024