

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2023-2024

CUADRO N°: 80

FECHA INFORME: 04-04-2024

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	22,71	(m ³ /s)
** CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	24,47	(m ³ /s)
VARIAC. RIO:	1.755	(l/s)
ALICUOTA DEL RIO	1,16	l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	23,43	(m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	23,83	(m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	398	(l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,13	l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN	1,16 l/(s*acc)
--	-----------------------

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	7 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	74 cm	72 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	47 cm	46 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	17 cm	14 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	16 cm	15 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	34 cm	30 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	26 cm	24 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	27 cm	27 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	32 cm	29 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	35 cm	32 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	37 cm	35 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	44 cm	40 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	12 cm	23 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA 53	1201 l/s	1177 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	763 l/s	1154 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
RANCHILLO 22	787 l/s	768 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL 46	1380 l/s	1265 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	257 l/s	192 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	0 l/s	578 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
LURIN	281 l/s	266 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	302 l/s	243 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1280 l/s	1258 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	302 l/s	290 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA 41	2471 l/s	2260 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>1502 l/s</i>	<i>1374 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>969 l/s</i>	<i>886 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	222 l/s	209 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1831 l/s	1778 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	390 l/s	641 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO

** Estación presenta variación en mediciones

jueves, 4 de abril de 2024


RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	22 cm	19 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	19,0 cm	14,8 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
* RINCONADA DE CATO	0,0 cm	12,4 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	848 l/s	823 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1057 l/s	1043 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	364 l/s	348 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	619 l/s	614 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	322 l/s	320 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	95 l/s	70 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	234 l/s	232 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	143 l/s	139 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	354 l/s	348 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	718 l/s	695 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

*: Bocatoma cerrada

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

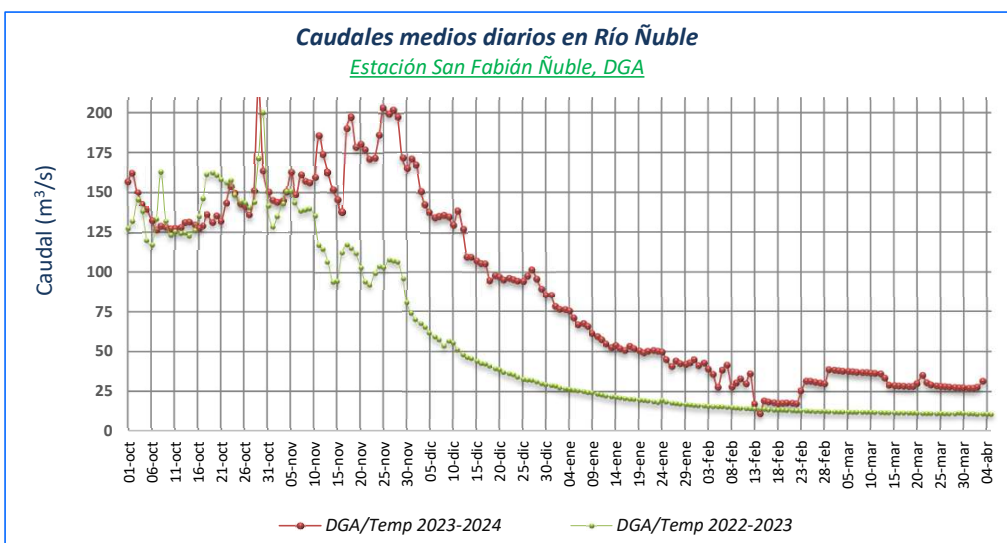

jueves, 4 de abril de 2024