

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2024-2025

CUADRO N°: 43

FECHA INFORME: 08-02-2025

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	21,64 (m ³ /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	21,13 (m ³ /s)
VARIAC. RIO:	-515 (l/s)
ALICUOTA DEL RIO	1,00 l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	27,96 (m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	27,72 (m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	-243 (l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,31 l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN	1,26 l/(s*acc)
--	-----------------------

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	7 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	77 cm	76 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	45 cm	44 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
* POMUYETO DEL BAJO	17 cm	16 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
* LAS CULEBRAS	14 cm	14 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
* LAS DUMAS	30 cm	28 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
* MTE. BLANCO MENDEZ	18 cm	19 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
EL PEÑON	31 cm	30 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	35 cm	34 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
* ARANCIBIA	36 cm	35 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA	1323 l/s	1280 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1303 l/s	1255 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	862 l/s	835 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	1437 l/s	1376 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	227 l/s	209 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	670 l/s	628 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	307 l/s	289 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	277 l/s	265 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1428 l/s	1368 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	337 l/s	315 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	2580 l/s	2458 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>1576 l/s</i>	<i>1494 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>1004 l/s</i>	<i>964 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	202 l/s	183 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	406 l/s	394 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	250 l/s	227 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	2006 l/s	1933 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	727 l/s	697 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	257 l/s	252 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

* Canales con ajuste de curva


sábado, 8 de febrero de 2025

RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	16 cm	16 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	15 cm	14 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	12 cm	11 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	936 l/s	895 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1181 l/s	1134 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	401 l/s	378 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	696 l/s	668 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	368 l/s	348 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	86 l/s	76 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	266 l/s	252 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	165 l/s	151 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	391 l/s	378 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	783 l/s	756 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

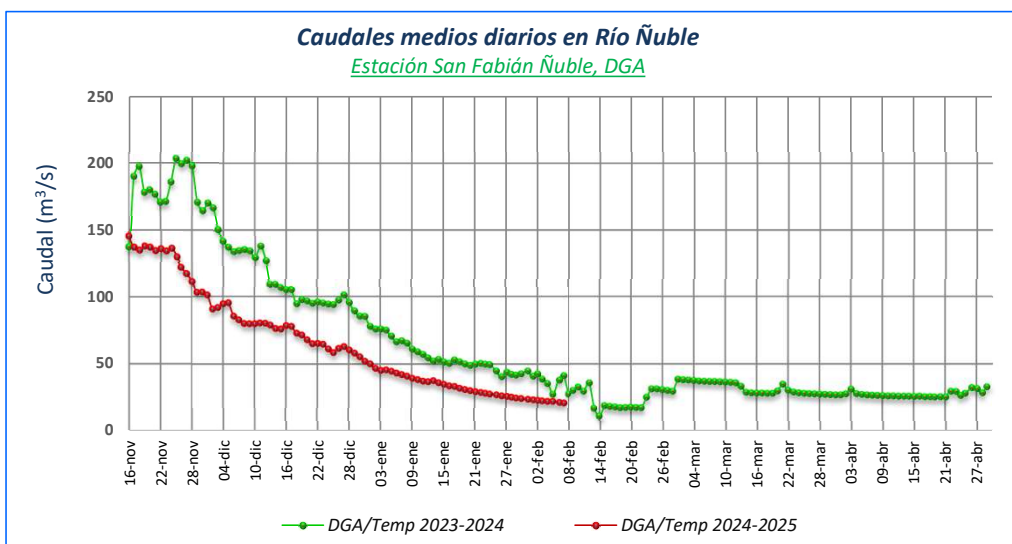

sábado, 8 de febrero de 2025